


**VOLLEY**  
VLAANDEREN

Sporthal: O8

EDUGO - ARENA

Adres:

Kontakt

Club: O-0236


Adres: St. Jozefstraat 7 9041 Oostakker

Telf:  
Fax:

VDK GENT DAMES

## Wedstrijdomgeving

BERGING

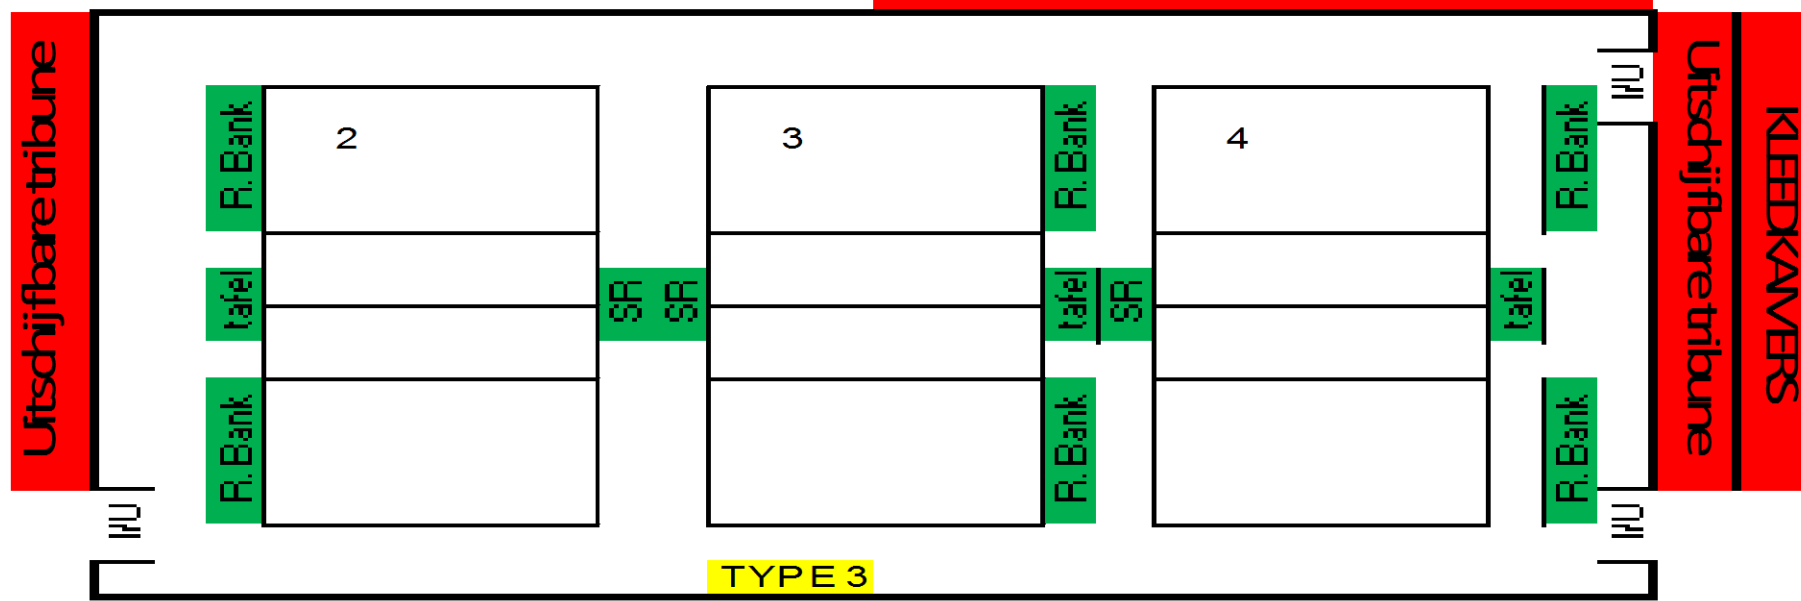

CAFETARIA

## Algemene gegevens

## Afmetingen

Toeschouwers Max. Toegelaten	1500	Lengte:	48,00 m	Vrije zone speelveld (opslagzone)	minimum 1,0m								
Licht:	601/544/534	Breedte:	35,00 m	Vrije zone speelveld	minimum 1,0m								
Vloer:	Ondergrond: zwevend Bekleding: sunthetisch	Hoogte:	9,00 m	Vrije hoogte tot dakconstructie of eventuele obstakels in de wedstrijdzone van 22mx13m									
Scorebord	Digitaal	Ruimte Administratie	ok	Kleedkamer ploegen	20								
Verwarming	ok	Ruimte dopingcontrole (+WC)	ok	Kleedkamer officials	4A								
Referentie homologatiecode		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minimale vereiste code's P1		D	B	E	B	C	B	B	B	B	C	A	C
Minimale vereiste code's P2		E	C	F	B	C	B	B	B	B	C	A	C
Minimale vereiste code's P3/U19/U17/U15		F	C	F	B	C	B	B	B	B	C	A	C
Homologatiecode terrein :		1											
Homologatiecode terrein :		2	D	B	E	B	C	B	B	B	C	A	C
Homologatiecode terrein :		3	D	B	E	B	C	B	B	B	C	A	C
Homologatiecode terrein :		4	D	B	E	B	C	B	B	B	C	A	C
Homologatiecode terrein :		5											

## Algemene Informatie (te respecteren tijdens de wedstrijden)

**AANDACHT: Vensters blinderen achter de cafetaria , spelers(sters) worden gehinderd door de zonnestralen .**
*Indien er tijdens de wedstrijd aan de gestelde voorwaarden niet voldaan wordt, dient dit door de scheidsr en/of comm vermeld te worden op het wedstrijdblad.*

Code	P1	P2	P3	Omschrijving homologatiecodes
1 Vrije zone	D	E	F	minimum aantal meter naast de zijlijn en achter de achterlijn
2 Hoogte	B	C	C	minimum vrije hoogte boven het terrein en vrije zone
3 Verlichting	E	F	F	minimum aantal Lux of meer
4 Vloer	B	B	B	Vaste ondergrond met parket/synthetisch
5 Lijnen	C	C	C	Afbakeningslijnen met kruisende lijnen in andere kleuren/samenvallende lijnen van andere sporten,eventueel stippellijn
6 Palen/net	B	B	B	Vaste palen van max. 2,65m met verplaatsbare bevestigingspunten
7 Platform Sch.	B	B	B	Vast platform met mogelijkheid van te staan en te zitten
8 Kleedk.Spelers	B	B	B	Afzonderlijke kleedkamers met gezamenlijke douches
9 Kleedk.Sch.	B	B	B	met enkel lavabo
10 EHBO	C	C	C	aanwezigheid van verbanddoos + coolspray/coolbox met coolpack
11 Verwarming	A	A	A	Minimum 16°C
12 Opw./Strafzone	C	C	C	Opwarmingszone en strafzone niet afgelijnd en beperkt in oppervlakte/ geen opwarmingszone beschikbaar

**Enkel toegelaten te spelen op een terrein dat voldoet aan de normen van het niveau van de reeks of tenzij anders vermeld op dit homologatieformulier**